

**ПРИЛОЖЕНИЕ Г**  
(справочное)  
**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕГУЛЯТОРА ВТР 10И**  
**ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ ПРИМЕНЕНИЯ**

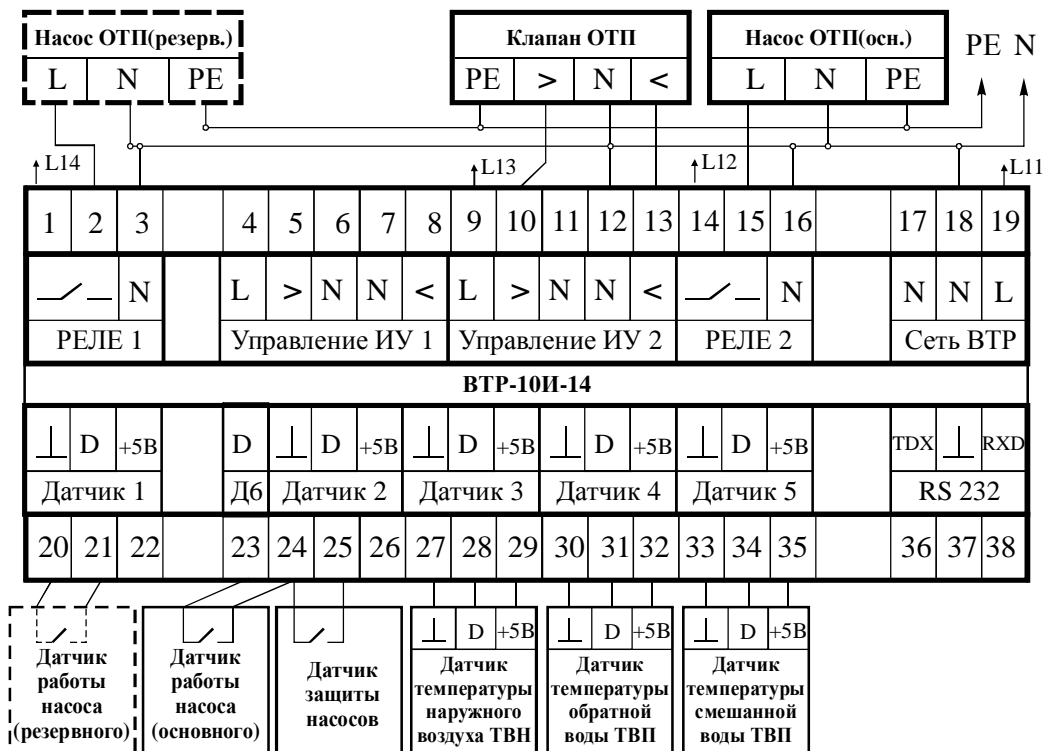


Рис. Г.1 Схема подключения ВТР 10И (программа 14)  
в системе управления одним контуром отопления

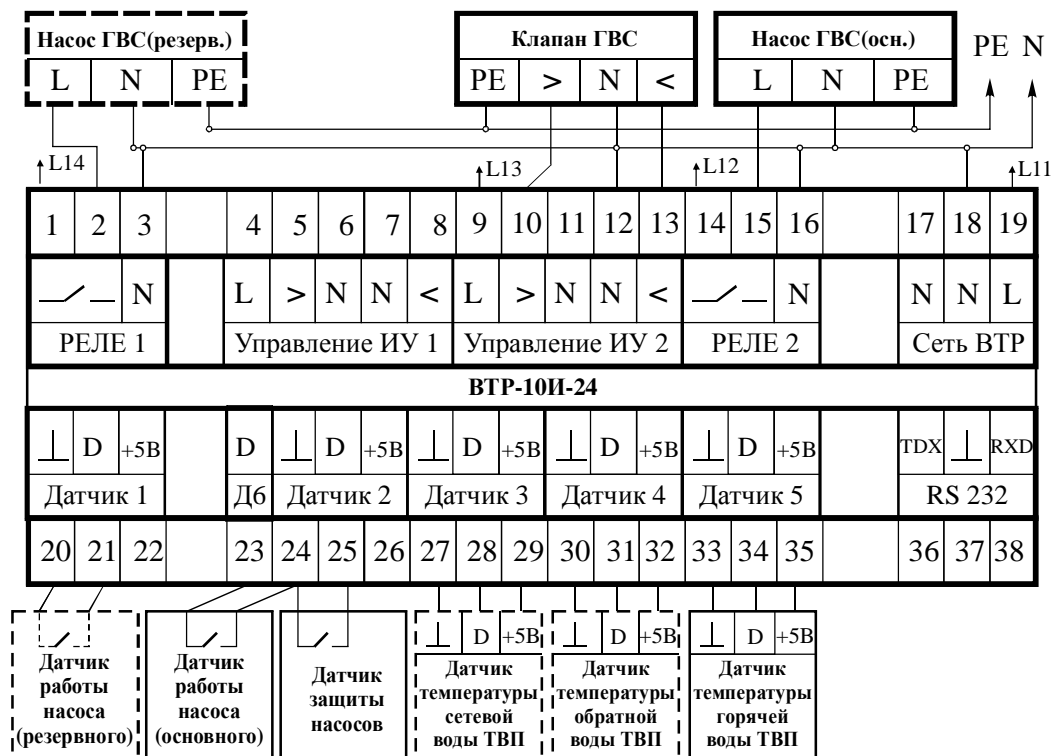


Рис. Г.2 Схема подключения ВТР-10И (программа 24)  
в системе управления одним контуром ГВС

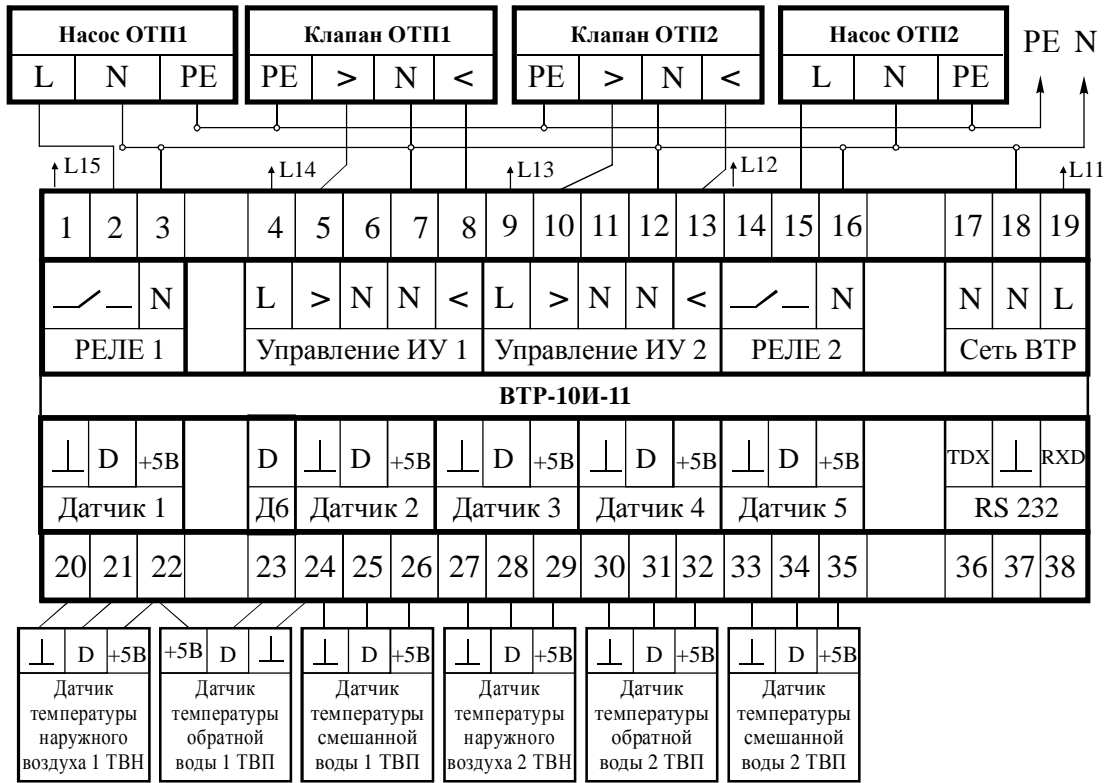


Рис. Г.3 Схема подключения ВТР-10И (программа 11) в системе управления двумя контурами отопления

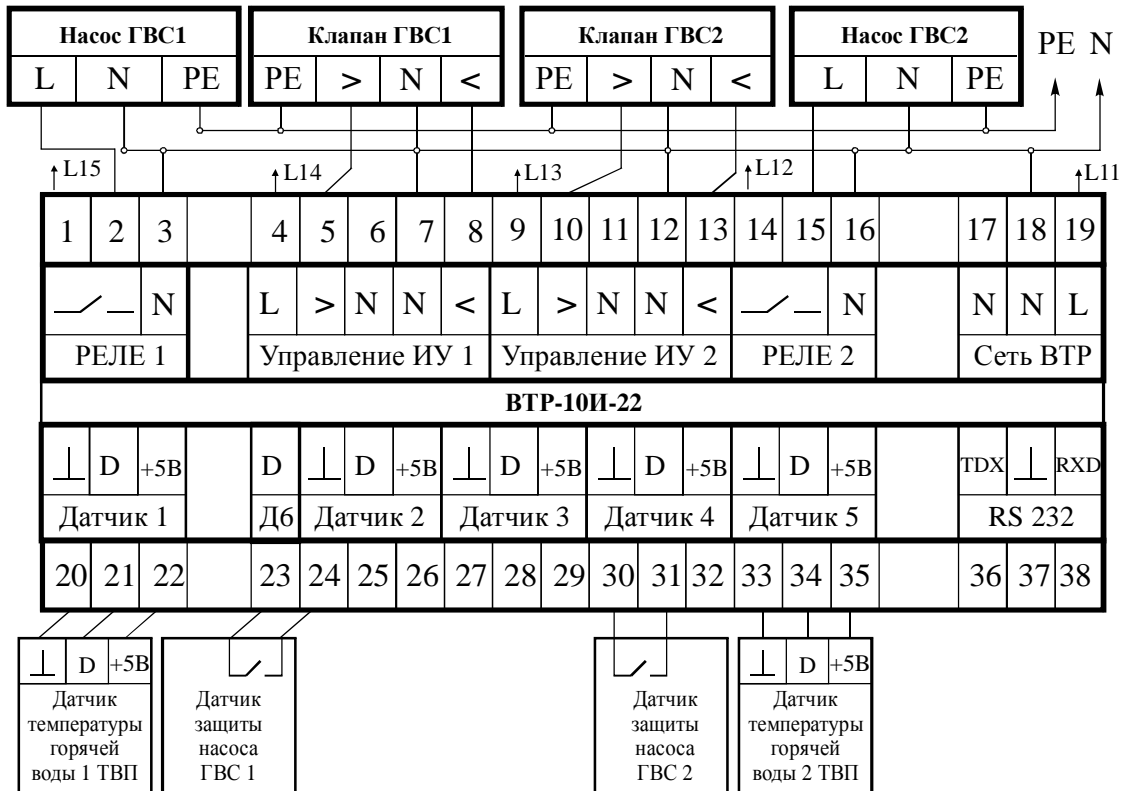


Рис. Г.4 Схема подключения ВТР-10И (программа 22) в системе управления двумя контурами ГВС

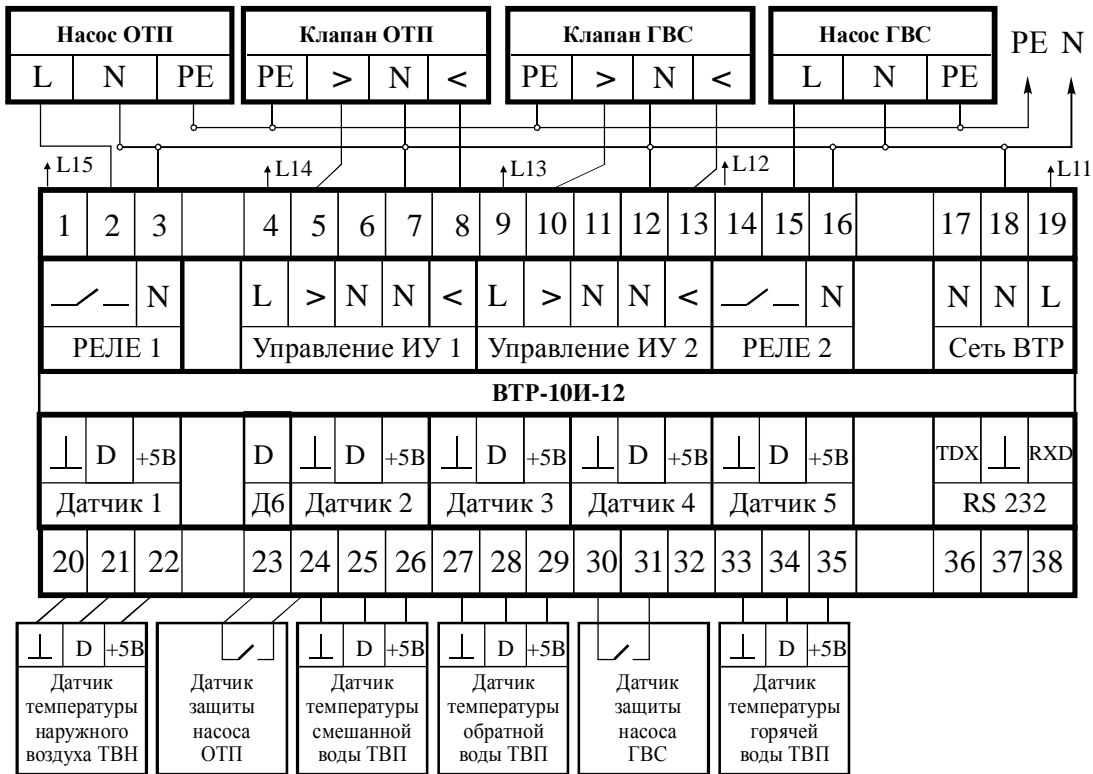


Рис. Г.5 Схема подключения ВТР-10И (программа 12) в системе управления одним контуром отопления и одним контуром ГВС

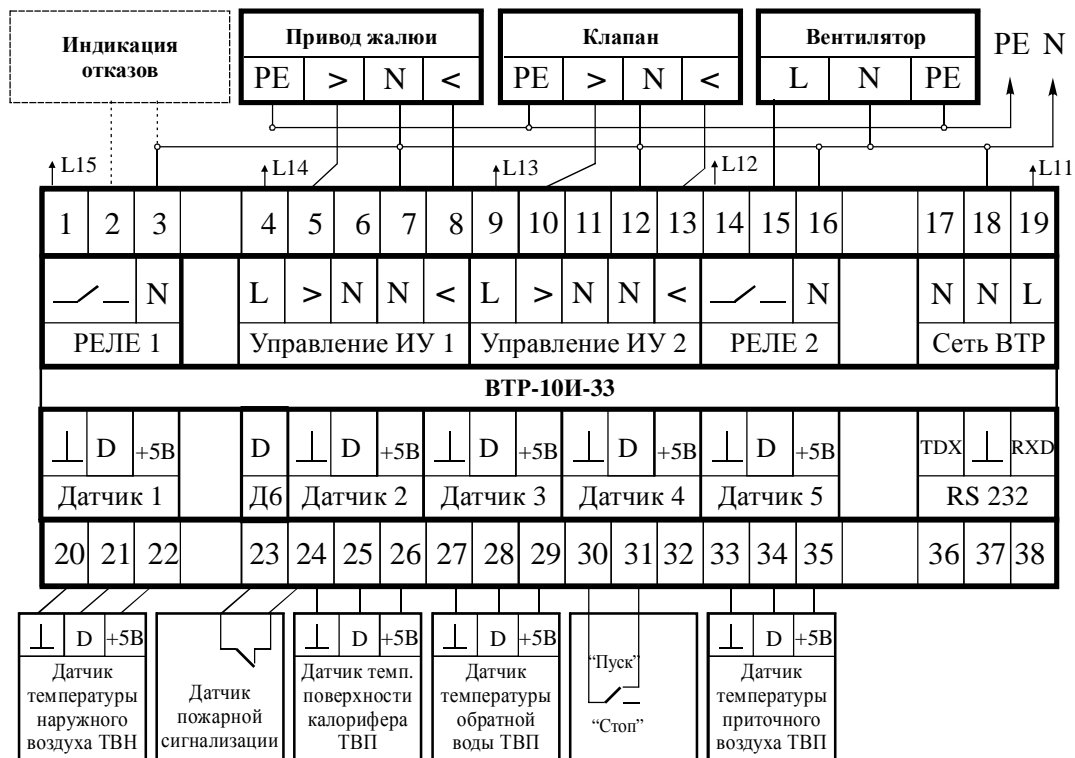


Рис. Г.6 Схема подключения ВТР-10И (программа 33) в системе управления приточной вентиляцией